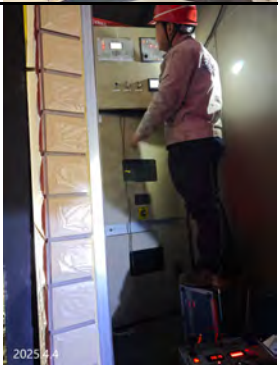
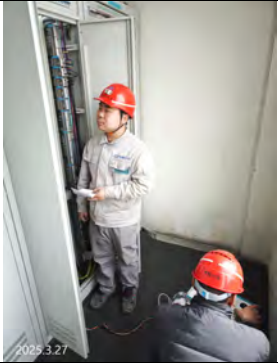


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
133	GX-B1404/20-P-25005	2025. 4. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
134	GX-B1404/20-P-25006	2025. 4. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》要求。	
135	GX-B1404/20-P-25007	2025. 4. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1994《电能质量 公用电网谐波》要求。	

136	GX-B1404/20-P-25008	2025. 4. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1995《电能质量 公用电网谐波》要求。		
137	GX-B1404/20-P-25009	2025. 4. 14	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1996《电能质量 公用电网谐波》要求。		
138	GX-B1495/20-P-25807	2025. 4. 14	所检项目合格。		

139	GX-B1495/20-P-25808	2025. 4. 14	所检项目合格。		
140	GX-B1495/20-P-25809	2025. 4. 14	所检项目合格。		
141	GX-B1495/20-P-25810	2025. 4. 14	所检项目合格。		

142	GX-B1547/20-P-25012~25015	2025. 4. 14	本次共检继电保护装置4台，4台继电保护装置所检项目合格。			
143	GX-B1547/20-P-25016~25019	2025. 4. 14	本次共检继电保护装置4台，4台继电保护装置所检项目合格。			
144	GX-B1321/20-P-25282~25289	2025. 4. 14	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。			

145	GX-B1495/20-P-25468~25470	2025. 4. 14	本次共检高压开关设备3台，3台高压开关设备所检项目合格。	
146	GX-B1495/20-P-25476~25480	2025. 4. 14	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	
147	GX-B1495/20-P-25500~25504	2025. 4. 14	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

148	GX-B1495/20-P-25530	2025. 4. 14	所检项目合格。	
149	GX-B1495/20-P-25490~25499	2025. 4. 11	本次共检高压开关设备10台，10台高压开关设备所检项目合格。 。	
150	GX-B1495/20-P-25465	2025. 4. 11	所检项目合格。	

151	GX-B1495/20-P-25466	2025. 4. 11	所检项目合格。		
152	GX-B1495/20-P-25445~25453	2025. 4. 11	本次共检高压开关设备9台，9台高压开关设备所检项目合格。		
153	GX-B1495/20-P-25454~25464	2025. 4. 11	本次共检高压开关设备11台，11台高压开关设备所检项目合格。 。		

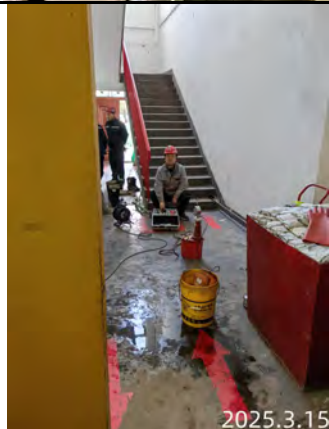
154	GX-B1495/20-P-25467	2025. 4. 14	所检项目合格。	
155	GX-B1495/20-P-25530	2025. 4. 14	所检项目合格。	
156	GX-B1495/20-P-25471~25475	2025. 4. 14	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

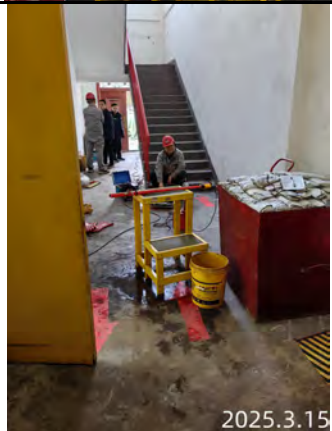
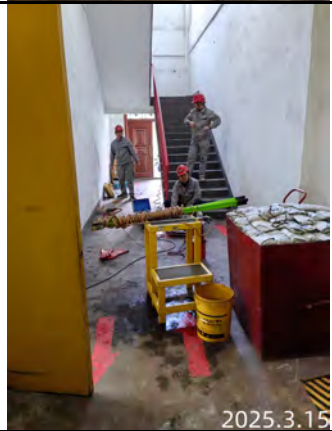
157	GX-B1312/20-P-25094	2025. 4. 11	所检项目合格。		
158	GX-B1312/20-P-25100~25101	2025. 4. 11	器2台，2台电力变压		
159	GX-B1312/20-P-25095~25099	2025. 4. 11	器5台，5台电力变压		

160	GX-B1312/20-P-25092~25093	2025. 4. 11	本次共检煤矿用防爆干式变压器2台，2台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。	 2025 03 11	
161	GX-B1312/20-P-25102	2025. 4. 11	所检项目合格。	 2025 03 20	
162	GX-B1321/20-P-25248~25258	2025. 4. 15	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	 2025 03 14	

163	GX-B1321/20-P-25259~25262	2025. 4. 15	本次共检电力电缆4条，4条电力电缆所检项目合格。	
164	GX-B1321/20-P-25263~25273	2025. 4. 15	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	
165	GX-B1321/20-P-25274~25279	2025. 4. 15	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。	

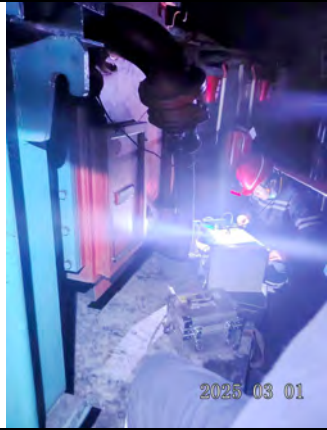
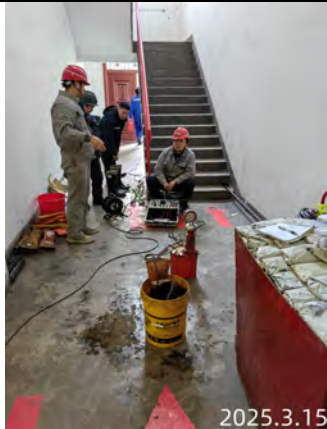
166	GX-B1321/20-P-25280~25281	2025. 4. 15	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	
167	GX-B1321/20-P-25313~25322	2025. 4. 15	本次共检电力电缆10条，10条电力电缆所检项目合格。	
168	GX-B1321/20-P-25329~25341	2025. 4. 15	本次共检电力电缆13条，13条电力电缆所检项目合格。	

169	GX-B1321/20-P-25343~25350	2025. 4. 15	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。	 2025 03 22	
170	GX-B1495/20-P-25505	2025. 4. 14	所检项目合格。	 2025 03 19	
171	GX-B1328/20-P-25033	2025. 4. 17	本次共检绝缘手套68只，68只绝缘手套合格。	 2025.3.15	

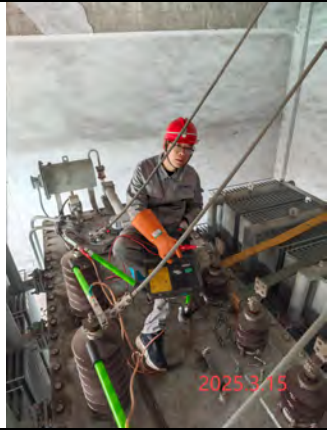
172	GX-B1328/20-P-25035	2025. 4. 17	本次共检绝缘台 34套，34套绝缘台所 检项目合格。			
173	GX-B1328/20-P-25036	2025. 4. 17	本次共检验电器 35支，35支验电器合 格。			
174	GX-B1328/20-P-25037	2025. 4. 17	本次共检携带式接地 和接地短路装置 14套，14套携带式接 地和接地短路装置合 格。			

175	GX-B1328/20-P-25061	2025. 4. 17	本次共检绝缘胶垫14件。14件绝缘胶垫合格。	
176	GX-B1328/20-P-25027	2025. 4. 17	本次共检绝缘手套60只，60只绝缘手套合格。	
177	GX-B1328/20-P-25028	2025. 4. 17	本次共检绝缘鞋60只，60只绝缘鞋合格。	

178	GX-B1328/20-P-25031	2025. 4. 17	本次共检携带式接地和接地短路装置10套，10套携带式接地和接地短路装置合格。	
179	GX-B1328/20-P-25032	2025. 4. 17	本次共检绝缘杆2套，2套绝缘杆合格。	
180	GX-B1495/20-P-25195~25216	2025. 4. 17	本次共检高压防爆开关22台，22台高压防爆开关所检项目合格。	

181	GX-B1312/20-P-25342	2025. 4. 16	所检项目合格。			
182	GX-B1328/20-P-25034	2025. 4. 17	本次共检绝缘鞋 68只，68只绝缘鞋合 格。			
183	GX-B1328/20-P-25029	2025. 4. 17	本次共检验电器 30支，30支验电器合 格。			

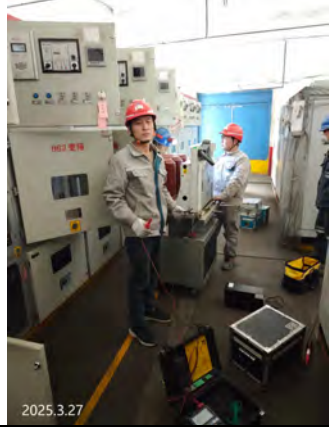
184	GX-B1328/20-P-25030	2025. 4. 17	本次共检绝缘台30套，30套绝缘台所检项目合格。		
185	GX-B1312/20-P-25218~25219	2025. 4. 16	本次共检煤矿用防爆干式变压器2台，2台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。		
186	GX-B1312/20-P-25144~25147	2025. 4. 16	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。		

187	GX-B1312/20-P-25148~25150	2025. 4. 16	本次共检电力变压器 3台，3台电力变压器 所检项目合格。			
188	GX-B1312/20-P-25151~25153	2025. 4. 16	本次共检电力变压器 3台，3台电力变压器 所检项目合格。			
189	GX-B1312/20-P-25154~25158	2025. 4. 16	本次共检电力变压器 5台，5台电力变压器 所检项目合格。			

190	GX-B1312/20-P-25165	2025. 4. 16	所检项目合格。		
191	GX-B1312/20-P-25166	2025. 4. 16	所检项目合格。		
192	GX-B1312/20-P-25159~25161	2025. 4. 14	本次共检煤矿用防爆干式变压器3台，3台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。		

193	GX-B1312/20-P-25162~25163	2025. 4. 16	本次共检煤矿用防爆干式变压器2台，2台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。			
194	GX-B1312/20-P-25164	2025. 4. 16	所检项目合格。			
195	GX-B1312/20-P-25221	2025. 4. 18	所检项目合格。			

196	GX-B1312/20-P-25220	2025. 4. 18	所检项目合格。		
197	GX-B1495/20-P-25344~25351	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。		
198	GX-B1495/20-P-25352~25368	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜17台，17台高压开关柜所检项目合格。		

199	GX-B1495/20-P-25369~25378	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜10台，10台高压开关柜所检项目合格。	
200	GX-B1495/20-P-25379~25386	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。	
201	GX-B1495/20-P-25387~25398	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	

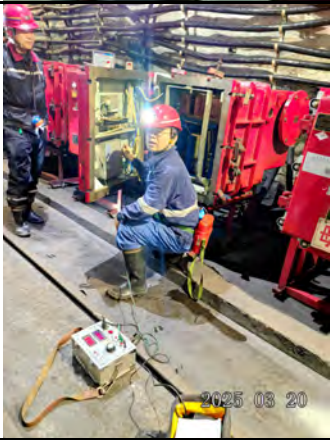
202	GX-B1495/20-P-25399~25411	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜13台，13台高压开关柜所检项目合格。	
203	GX-B1495/20-P-25412~25419	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。	
204	GX-B1495/20-P-25420~25431	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	

205	GX-B1495/20-P-25432~25437	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。		
206	GX-B1495/20-P-25438~25443	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。		
207	GX-B1495/20-P-25800~25805	2025. 4. 18	本次共检高压开关柜6台，6台高压开关柜所检项目合格。		

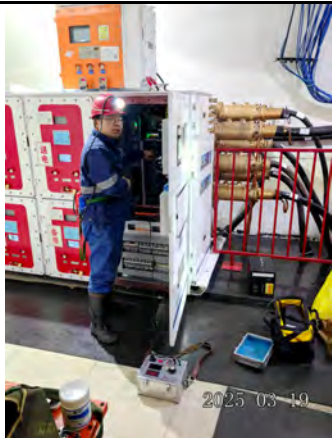
208	GX-B1495/20-P-25806	2025. 4. 18	所检项目合格。		
209	GX-B1329/21-P-25005	2025. 4. 18	所检项目合格。		
210	GX-B1329/21-P-25006	2025. 4. 18	所检项目合格。		

211	GX-B1495/20-P-25481~25484	2025. 4. 18	本次共检高压防爆开关4台，4台高压防爆开关所检项目合格。		
212	GX-B1495/20-P-25485~25489	2025. 4. 18	本次共检高压防爆开关5台，5台高压防爆开关所检项目合格。		

213	GX-B1495/20-P-25543~25546	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备4台，4台高压开关设备所检项目合格。	
214	GX-B1495/20-P-25547~25551	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

215	GX-B1495/20-P-25506~25510	2025. 4. 18	本次共检高压防爆开关5台，5台高压防爆开关所检项目合格。	
216	GX-B1495/20-P-25538~25542	2025. 4. 18	本次共检高压防爆开关5台，5台高压防爆开关所检项目合格。	

217	GX-B1495/20-P-25511~25522	2025. 4. 18	本次共检高压防爆开关12台，12台高压防爆开关所检项目合格。 。	
218	GX-B1495/20-P-25531~25537	2025. 4. 18	本次共检高压隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置7台，7台高压隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置所检项目合格。 。	

219	GX-B1495/20-P-25523~25529	2025. 4. 18	本次共检高压隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置7台，7台高压隔爆兼本质安全型高压组合真空配电装置所检项目合格。	
220	GX-B1329/21-P-25003	2025. 4. 18	所检项目合格。	

221	GX-B1329/21-P-25004	2025. 4. 18	所检项目合格。	
222	GX-B1321/20-P-25209~25227	2025. 4. 21	本次共检电力电缆19条，19条电力电缆所检项目合格。	

223	GX-B1321/20-P-25228~25245	2025. 4. 21	本次共检电力电缆18条，18条电力电缆所检项目合格。	
224	GX-B1495/20-P-25601~25609	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备9台，9台高压开关设备所检项目合格。	

225	GX-B1495/20-P-25610~25611	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备2台，2台高压开关设备所检项目合格。	
226	GX-B1495/20-P-25738~25742	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备5台，5台高压开关设备所检项目合格。	

227	GX-B1495/20-P-25743~25748	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备6台，6台高压开关设备所检项目合格。		
228	GX-B1495/20-P-25749~25761	2025. 4. 18	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。		

229	GX-B1404/20-P-25003	2025. 4. 18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
230	GX-B1404/20-P-25004	2025. 4. 18	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	